



RADIUS の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) プロトコルを設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [RADIUS について, on page 1](#)
- [RADIUS 認可変更について \(5 ページ\)](#)
- [RADIUS の前提条件, on page 6](#)
- [RADIUS の注意事項と制約事項 \(6 ページ\)](#)
- [RADIUS の認可変更の注意事項と制約事項 \(7 ページ\)](#)
- [RADIUS のデフォルト設定, on page 7](#)
- [RADIUS サーバの設定, on page 7](#)
- [Dynamic Author Server の有効化または無効化 \(27 ページ\)](#)
- [RADIUS 認可変更の設定 \(27 ページ\)](#)
- [RADIUS 設定の確認, on page 28](#)
- [RADIUS 認可変更の設定の検証 \(28 ページ\)](#)
- [RADIUS サーバのモニタリング, on page 29](#)
- [RADIUS サーバ統計情報のクリア, on page 30](#)
- [RADIUS の設定例, on page 30](#)
- [RADIUS 認可変更の設定例 \(30 ページ\)](#)
- [次の作業, on page 31](#)
- [RADIUS に関する追加情報, on page 31](#)

RADIUS について

RADIUS 分散クライアント/サーバシステムを使用すると、不正アクセスからネットワークを保護できます。シスコの実装では、RADIUS クライアントは Cisco NX-OS デバイスで稼働し、すべてのユーザ認証情報およびネットワークサービスアクセス情報が格納された中央の RADIUS サーバに認証要求およびアカウントング要求を送信します。

RADIUS ネットワーク環境

RADIUS は、高度なセキュリティを必要とし、同時にリモート ユーザのネットワーク アクセスを維持する必要があるさまざまなネットワーク環境に実装できます。

RADIUS は、アクセスセキュリティを必要とする次のネットワーク環境で使用します。

- RADIUS をサポートしている複数ベンダーのネットワーク デバイスを使用したネットワーク。たとえば、複数ベンダーのネットワーク デバイスで、単一の RADIUS サーバベースのセキュリティ データベースを使用できます。
- すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS を使用した Cisco NX-OS デバイスをネットワークに追加できます。この作業は、AAA サーバに移行するときの最初の手順になります。
- リソースアカウンティングが必要なネットワーク。RADIUS アカウンティングは、RADIUS 認証または RADIUS 認可とは個別に使用できます。RADIUS アカウンティング機能を使用すると、サービスの開始および終了時に、セッション中に使用したリソース（時間、パケット、バイトなど）の量を示すデータを送信できます。インターネット サービス プロバイダー（ISP）は、RADIUS アクセスコントロールおよびアカウンティング用ソフトウェアのフリーウェア版を使用して、特殊なセキュリティおよび課金ニーズに対応しています。
- 認証プロファイルをサポートするネットワーク。ネットワークで RADIUS サーバを使用すると、AAA 認証を設定し、ユーザごとのプロファイルを設定できます。ユーザごとのプロファイルにより、Cisco NX-OS デバイスは、既存の RADIUS ソリューションを使用してポートを容易に管理できると同時に、共有リソースを効率的に管理してさまざまなサービス レベル契約（SLA）を提供できます。

RADIUS の動作

ユーザが RADIUS を使用して Cisco NX-OS デバイスへのログインおよび認証を試行すると、次のプロセスが実行されます。

- ユーザが、ユーザ名とパスワードの入力を求められ、入力します。
- ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されます。
- ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。

ACCEPT

ユーザが認証されました。

REJECT

ユーザは認証されず、ユーザ名とパスワードの再入力を求められるか、アクセスを拒否されます。

CHALLENGE

RADIUS サーバによってチャレンジが発行されます。チャレンジは、ユーザから追加データを収集します。

CHANGE PASSWORD

RADIUS サーバからユーザに、新しいパスワードを選択するよう要求が発行されます。


ACCEPT 応答または REJECT 応答には、EXEC 許可またはネットワーク許可に使用される追加データが含まれています。RADIUS 認可を使用するには、まず RADIUS 認証を完了する必要があります。ACCEPT または REJECT パケットに含まれる追加データの内容は次のとおりです。

- ユーザがアクセス可能なサービス (Telnet、rlogin、またはローカルエリアトランスポート (LAT) 接続、ポイントツーポイントプロトコル (PPP)、シリアルラインインターネットプロトコル (SLIP)、EXEC サービスなど)
- 接続パラメータ (ホストまたはクライアントの IPv4 または IPv6 アドレス、アクセスリスト、ユーザタイムアウト)

RADIUS ??????????

????? RADIUS ?????????AAA ??????????????????AAA ?????????????????? RADIUS
 ?????????????RADIUS ?????????????????????????????Cisco NX-OS ?????????????Cisco NX-OS ?????????????
 RADIUS ?????????dead????????????? RADIUS ?????? AAA ?????????Cisco NX-OS ????????????? RADIUS
 ?? ?????????? AAA ?????????????RADIUS
 ?????????????????????????RADIUS ???SNMP????????????Cisco NX-OS
 ??

Figure 1: RADIUS ??????

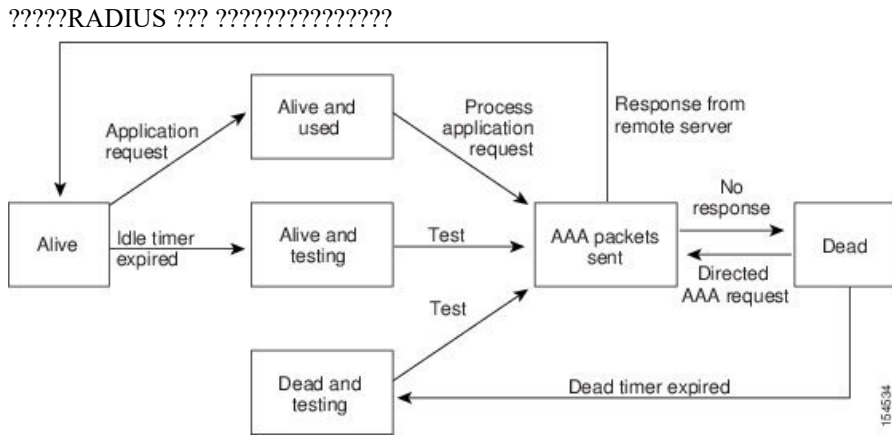

Note ???? ?????? ???RADIUS ??? ????????????????????????????? RADIUS
 ?????????????

ベンダー固有属性

インターネット技術特別調査委員会 (IETF) が、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サーバの間での VSA の通信のための方式を規定する標準を作成しています。IETF は属性 26

を使用します。ベンダーは VSA を使用して、一般的な用途には適さない独自の拡張属性をサポートできます。シスコの RADIUS 実装は、この仕様で推奨される形式を使用して、1つのベンダー固有オプションをサポートしています。シスコのベンダー ID は 9、サポートされるオプションのベンダータイプは 1 (名前付き `cisco-av-pair`) です。値は次の形式のストリングです。

```
protocol : attribute separator value *
```

`protocol` は、特定の許可タイプを表すシスコの属性です。`separator` は、必須属性の場合は = (等号)、オプションの属性の場合は * (アスタリスク) です。

Cisco NX-OS デバイスでの認証に RADIUS サーバを使用する場合は、許可情報などのユーザ属性を認証結果とともに返すように、RADIUS サーバに RADIUS プロトコルで指示します。この許可情報は、VSA で指定されます。

次の VSA プロトコル オプションが、Cisco NX-OS ソフトウェアでサポートされています。

Shell

ユーザ プロファイル情報を提供する `access-accept` パケットで使用されるプロトコル。

Accounting

`accounting-request` パケットで使用されるプロトコル。値にスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲む必要があります。

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、次の属性がサポートされています。

roles

ユーザが属するすべてのロールの一覧です。値フィールドは、スペースで区切られたロール名を一覧表示したストリングです。たとえば、ユーザが `network-operator` および `network-admin` のロールに属している場合、値フィールドは `network-operator network-admin` となります。このサブ属性は Access-Accept フレームの VSA 部分に格納され、RADIUS サーバから送信されます。この属性はシェルプロトコル値とだけ併用できます。次に、Cisco Access Control Server (ACS) でサポートされるロール属性の例を示します。

```
shell:roles=network-operator network-admin
shell:roles*"network-operator network-admin"
```

次に、FreeRADIUS でサポートされるロール属性の例を示します。

```
Cisco-AVPair = shell:roles=\network-operator network-admin\
Cisco-AVPair = shell:roles*\network-operator network-admin\
```



Note VSA を、`shell:roles*"network-operator network-admin"` または `"shell:roles*\network-operator network-admin\"` として指定した場合、この VSA はオプション属性としてフラグ設定され、他のシスコ デバイスはこの属性を無視します。

accountinginfo

標準の RADIUS アカウンティング プロトコルに含まれる属性とともにアカウンティング情報を格納します。この属性は、スイッチ上の RADIUS クライアントからの Account-Request フレームの VSA 部分だけに送信されます。この属性と共に使用できるのは、アカウンティングのプロトコル データ ユニット (PDU) だけです。

RADIUS 認可変更について

標準 RADIUS インターフェイスは通常、ネットワークに接続しているデバイスから要求が送信され、クエリが送信されたサーバが応答するプルモデルで使用されます。Cisco NX-OS ソフトウェアは、プッシュモデルで使用される RFC 5176 で定義された RADIUS Change of Authorization (CoA) 要求をサポートしています。このモデルでは、要求は外部サーバからネットワークに接続されたデバイスへ発信され、外部の認証、認可、およびアカウンティング (AAA) またはポリシー サーバからの動的なセッション再設定が可能になります。

Dot1x が有効の場合、ネットワーク デバイスはオーセンティケータとして機能し、セッションごとのダイナミック COA を処理します。

次の要求がサポートされています。

- セッション再認証
- セッションの終了

セッション再認証

セッション認証を開始するために、認証、許可、アカウンティング (AAA) サーバは、Cisco VSA と 1 つ以上のセッション ID 属性を含む標準 CoA 要求メッセージを送信します。Cisco VSA は、Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate" の形式です。

次のシナリオでは、現在のセッション状態によって、メッセージに対するデバイスの応答が決まります。

- セッションが現在、IEEE 802.1x によって認証されている場合、デバイスは Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPoL) -RequestId メッセージをサーバに送信することで応答します。
- セッションが現在 MAC 認証バイパス (MAB) によって認証されている場合、デバイスはアクセス要求をサーバに送信し、最初に成功した認証で使ったのと同じ ID 属性を渡します。
- デバイスがコマンドを受信した際にセッション認証が実行中である場合は、デバイスはプロセスを終了し、認証シーケンスを再開し、最初に試行されるように設定された方式で開始します。

セッションの終了

CoA 接続解除要求は、ホストポートをディセーブルにせずにセッションを終了します。CoA 接続解除要求終了によって、指定したホストのオーセンティケータステートマシンが再初期化されますが、ホストのネットワークへのアクセスは制限されません。

セッションが見つからない場合、デバイスは「Session Context Not Found」エラーコード属性を使用して Disconnect-NAK メッセージを返します。

セッションが見つかったが、何らかの内部エラーのためにNASがセッションを削除できなかった場合、デバイスは「Session Context Not Removable」エラーコード属性を持つ Disconnect-NAK メッセージを返します。

セッションが見つかった場合、デバイスはセッションを終了します。セッションが完全に削除されると、デバイスは Disconnect-ACK メッセージを返します。

RADIUS の前提条件

RADIUS には、次の前提条件があります。

- RADIUS サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得していること。
- RADIUS サーバからキーを取得すること。
- Cisco NX-OS デバイスが、AAA サーバの RADIUS クライアントとして設定されていること。

RADIUS の注意事項と制約事項

RADIUS に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- Cisco NX-OS デバイスに設定できる RADIUS サーバの最大数は 64 です。
- ローカルの Cisco NX-OS デバイス上に設定されているユーザアカウントが、AAA サーバ上のリモートユーザアカウントと同じ名前の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、AAA サーバ上に設定されているユーザロールではなく、ローカルユーザアカウントのユーザロールをリモートユーザに適用します。
- ワンタイムパスワードをサポートするのは RADIUS プロトコルだけです。
- N9K-X9636C-R および N9K-X9636Q-R ラインカードおよび N9K-C9508-FM-R ファブリックモジュールの場合、特殊文字を含むユーザ名の RADIUS 認証は失敗します。
- Cisco Nexus 9K シリーズスイッチは、TACAAS+ に対してのみ CLI コマンド `aaa authentication login ascii-authentication` をサポートしますが、RADIUS に対してはサポートしません。デフォルト認証である PAP が有効になるように、`aaa authentication login ascii-authentication` スイッチが無効になっていることを確認します。そうしないと、syslog エラーが表示されません。

RADIUS の認可変更の注意事項と制約事項

RADIUS の認可変更に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- RADIUS の認可変更は FEX によりサポートされています。
- RADIUS の認可変更は VXLAN EVPN によりサポートされています。

RADIUS のデフォルト設定

次の表に、RADIUS パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 1: RADIUS パラメータのデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
サーバの役割	認証とアカウントिंग
デッドタイマー間隔	0 分
再送信回数	1
再送信タイマー間隔	5 秒
認証ポート	1812
アカウントिंगポート	1813
アイドルタイマー間隔	0 分
サーバの定期的モニタリングのユーザ名	test
サーバの定期的モニタリングのパスワード	test

RADIUS サーバの設定

ここでは、Cisco NX-OS デバイスで RADIUS サーバを設定する手順を説明します。



Note

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS コマンドは従来の Cisco IOS コマンドと異なる点があるため注意が必要です。



Note Cisco Nexus 9K シリーズ スイッチは、TACAAS+ に対してのみ CLI コマンド `aaa authentication login ascii-authentication` をサポートしますが、RADIUS に対してはサポートしません。デフォルト認証である PAP が有効になるように、`aaa authentication login ascii-authentication` スイッチが無効になっていることを確認します。そうしないと、`syslog` エラーが表示されます。

RADIUS サーバの設定プロセス

1. Cisco NX-OS デバイスと RADIUS サーバとの接続を確立します。
2. RADIUS サーバの RADIUS 秘密キーを設定します。
3. 必要に応じて、AAA 認証方式用に、RADIUS サーバのサブセットを使用して RADIUS サーバグループを設定します。
4. 必要に応じて、次のオプションのパラメータを設定します。
 - デッドタイム間隔
 - ユーザ ログイン時の RADIUS サーバの指定の許可
 - タイムアウト間隔
 - TCP ポート
5. (任意) RADIUS 設定の配布がイネーブルになっている場合は、ファブリックに対して RADIUS 設定をコミットします。

Related Topics

[RADIUS サーバホストの設定](#) (8 ページ)

[グローバル RADIUS キーの設定](#) (10 ページ)

RADIUS サーバホストの設定

リモートの RADIUS サーバにアクセスするには、RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定する必要があります。最大 64 の RADIUS サーバを設定できます。



Note RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名を Cisco NX-OS デバイスに設定するとき、デフォルトでは RADIUS サーバはデフォルトの RADIUS サーバグループに追加されます。RADIUS サーバを別の RADIUS サーバグループに追加することもできます。

Before you begin

サーバがすでにサーバグループのメンバーとして設定されていることを確認します。

サーバが RADIUS トラフィックを認証するよう設定されていることを確認します。
Cisco NX-OS デバイスが、AAA サーバの RADIUS クライアントとして設定されていること。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } Example: switch(config)# radius-server host 10.10.1.1	認証に使用する RADIUS サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を指定します。
ステップ 3	(Optional) show radius { pending pending-diff } Example: switch(config)# show radius pending	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 4	(Optional) radius commit Example: switch(config)# radius commit	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用します。
ステップ 5	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 6	(Optional) show radius-server Example: switch# show radius-server	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[特定の RADIUS サーバ用のキーの設定](#) (11 ページ)

グローバル RADIUS キーの設定

Cisco NX-OS デバイスで使用するすべてのサーバの RADIUS キーを設定できます。RADIUS キーとは、Cisco NX-OS デバイスと TACACS+ サーバ ホスト間の共有秘密テキストストリングです。

Before you begin

リモート RADIUS サーバの RADIUS キーの値を取得します。

リモート RADIUS サーバに RADIUS キーを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server key [0 6 7] key-value Example: <pre>switch(config)# radius-server key 0 QsEfThUkO</pre> Example: <pre>switch(config)# radius-server key 7 "fewhg"</pre>	<p>すべての RADIUS サーバ用の RADIUS キーを指定します。 <i>key-value</i> がクリア テキスト形式 (0) か、タイプ 6 暗号化形式 (6) か、タイプ 7 暗号化形式 (7) を指定できます。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前にクリアテキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリア テキストです。最大で 63 文字です。</p> <p>デフォルトでは、RADIUS キーは設定されません。</p> <p>Note generate type7_encrypted_secret を使用してすでに共有秘密を設定している場合 2 番目の例のように引用符で囲んで入力してください。詳細については、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設定を参照してください。</p>
ステップ 3	exit Example: <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	設定モードを終了します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 4	(Optional) show radius-server Example: switch# show radius-server	RADIUS サーバの設定を表示します。 Note RADIUS キーは実行コンフィギュレーションに暗号化された形式で保存されます。暗号化された RADIUS キーを表示するには、 show running-config コマンドを使用します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS サーバ グループの設定 \(13 ページ\)](#)

[AES パスワード暗号化およびプライマリ暗号キーについて](#)

特定の RADIUS サーバ用のキーの設定

Cisco NX-OS デバイスで、特定の RADIUS サーバ用のキーを設定できます。RADIUS キーは、Cisco NX-OS デバイスと特定の RADIUS サーバとの間で共有する秘密テキストストリングです。

Before you begin

1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。

リモート RADIUS サーバのキーの値を取得します。

RADIUS サーバにキーを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } key [0 6 7] <i>key-value</i> Example:	特定の RADIUS サーバ用の RADIUS キーを指定します。 <i>key-value</i> がクリア テキスト形式 (0) か、タイプ 6 暗号化形式 (6) か、タイプ 7 暗号化形式 (7)

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 0 PlIjUhYg</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 key 7 "fewhg"</pre>	<p>かを指定できます。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、実行コンフィギュレーションに保存する前にクリアテキストのキーを暗号化します。デフォルトの形式はクリアテキストです。最大で 63 文字です。</p> <p>この RADIUS キーがグローバル RADIUS キーの代わりに使用されます。</p> <p>Note generate type7_encrypted_secret を使用してすでに共有秘密を設定している場合 2 番目の例のように引用符で囲んで入力してください。詳細については、RADIUS または TACACS+ の共有秘密の設定を参照してください。</p>
ステップ 3	<p>exit</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	<p>設定モードを終了します。</p>
ステップ 4	<p>(Optional) show radius-server</p> <p>Example:</p> <pre>switch# show radius-server</pre>	<p>RADIUS サーバの設定を表示します。</p> <p>Note RADIUS キーは実行コンフィギュレーションに暗号化された形式で保存されます。暗号化された RADIUS キーを表示するには、show running-config コマンドを使用します。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	<p>実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。</p>

Related Topics

[RADIUS サーバホストの設定](#) (8 ページ)

[AES パスワード暗号化およびプライマリ暗号キーについて](#)

RADIUS サーバグループの設定

サーバグループを使用して、1 台または複数台のリモート AAA サーバによる認証を指定できます。グループのメンバーはすべて、RADIUS プロトコルに属している必要があります。設定した順序に従ってサーバが試行されます。

これらのサーバグループはいつでも設定できますが、設定したグループを有効にするには、AAA サービスに適用する必要があります。

Before you begin

グループ内のすべてのサーバが RADIUS サーバであることを確認します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	aaa group server radius group-name Example: <pre>switch(config)# aaa group server radius RadServer switch(config-radius)#</pre>	<p>RADIUS サーバグループを作成し、そのグループの RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション サブモードを開始します。 <i>group-name</i> 引数は、最大 127 文字の長さの英数字のストリングで、大文字小文字が区別されます。</p> <p>RADIUS サーバグループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。</p> <p>Note デフォルトのシステム生成デフォルトグループ (RADIUS) は削除できません。</p>
ステップ 3	server {ipv4-address ipv6-address hostname} Example: <pre>switch(config-radius)# server 10.10.1.1</pre>	<p>RADIUS サーバを、RADIUS サーバグループのメンバーとして設定します。</p> <p>指定した RADIUS サーバが見つからない場合は、radius-server host コマンドを使用してサーバを設定し、このコマンドをもう一度実行します。</p>
ステップ 4	(Optional) deadtime minutes Example: <pre>switch(config-radius)# deadtime 30</pre>	モニタリング デッドタイムを設定します。デフォルト値は 0 分です。指定できる範囲は 1 ~ 1440 です。

	Command or Action	Purpose
		<p>Note RADIUS サーバグループのデッドタイム間隔が 0 より大きい場合は、この値がグローバルなデッドタイム値より優先されます。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) server {<i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i>}</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-radius)# server 10.10.1.1</pre>	<p>RADIUS サーバを、RADIUS サーバグループのメンバーとして設定します。</p> <p>Tip 指定した RADIUS サーバが見つからない場合は、radius-server host コマンドを使用してサーバを設定し、このコマンドをもう一度実行します。</p>
ステップ 6	<p>(Optional) use-vrf <i>vrf-name</i></p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-radius)# use-vrf vrf1</pre>	サーバグループ内のサーバとの接続に使用する VRF を指定します。
ステップ 7	<p>exit</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-radius)# exit switch(config)#</pre>	設定モードを終了します。
ステップ 8	<p>(Optional) show radius-server groups [<i>group-name</i>]</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# show radius-server groups</pre>	RADIUS サーバグループの設定を表示します。
ステップ 9	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS デッドタイム間隔の設定 \(24 ページ\)](#)

RADIUS サーバグループのためのグローバル発信元インターフェイスの設定

RADIUS サーバグループにアクセスする際に使用する、RADIUS サーバグループ用のグローバル発信元インターフェイスを設定できます。また、特定の RADIUS サーバグループ用に異なる発信元インターフェイスを設定することもできます。デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアは、使用可能なあらゆるインターフェイスを使用します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ip radius source-interface interface Example: switch(config)# ip radius source-interface mgmt 0	このデバイスで設定されているすべての RADIUS サーバグループ用のグローバル発信元インターフェイスを設定します。
ステップ 3	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show radius-server Example: switch# show radius-server	RADIUS サーバの設定情報を表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS サーバグループの設定](#) (13 ページ)

ログイン時にユーザによる RADIUS サーバの指定を許可

デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスはデフォルトの AAA 認証方式に基づいて認証要求を転送します。VRF と認証要求送信先 RADIUS サーバをユーザが指定できるように Cisco NX-OS デバイスを設定するには、`directed-request` オプションをイネーブルにします。このオプション

をイネーブルにした場合、ユーザは `username@vrfname:hostname` としてログインできます。ここで、`vrfname` は使用する VRF、`hostname` は設定された RADIUS サーバの名前です。



Note `directed-request` オプションをイネーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスでは認証に RADIUS 方式だけを使用し、デフォルトのローカル方式は使用しないようになります。



Note ユーザ指定のログインは Telnet セッションに限りサポートされます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server directed-request Example: <code>switch(config)# radius-server directed-request</code>	ログイン時にユーザが認証要求の送信先となる RADIUS サーバを指定できるようにします。デフォルトでは無効になっています。
ステップ 3	(Optional) show radius {pending pending-diff} Example: <code>switch(config)# show radius pending</code>	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 4	(Optional) radius commit Example: <code>switch(config)# radius commit</code>	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用します。
ステップ 5	exit Example: <code>switch(config)# exit</code> <code>switch#</code>	設定モードを終了します。
ステップ 6	(Optional) show radius-server directed-request Example: <code>switch# show radius-server directed-request</code>	<code>directed request</code> の設定を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

グローバルな RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定

すべての RADIUS サーバに対するグローバルな再送信リトライ回数とタイムアウト間隔を設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスはローカル認証に戻す前に、RADIUS サーバへの送信を 1 回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5 回まで増やすことができます。タイムアウト間隔には、Cisco NX-OS デバイスが RADIUS サーバからの応答を待つ時間を指定します。これを過ぎるとタイムアウトエラーになります。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	radius-server retransmit count Example: <pre>switch(config)# radius-server retransmit 3</pre>	すべての RADIUS サーバの再送信回数を指定します。デフォルトの再送信回数は 1 で、範囲は 0 ~ 5 です。
ステップ 3	radius-server timeout seconds Example: <pre>switch(config)# radius-server timeout 10</pre>	RADIUS サーバの送信タイムアウト間隔を指定します。デフォルトのタイムアウト間隔は 5 秒で、範囲は 1 ~ 60 秒です。
ステップ 4	(Optional) show radius {pending pending-diff} Example: <pre>switch(config)# show radius pending</pre>	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) radius commit Example: <pre>switch(config)# radius commit</pre>	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用します。
ステップ 6	exit Example:	設定モードを終了します。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config)# exit</code> <code>switch#</code>	
ステップ 7	(Optional) show radius-server Example: <code>switch# show radius-server</code>	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 8	(Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

サーバに対する RADIUS 送信リトライ回数とタイムアウト間隔の設定

デフォルトでは、Cisco NX-OS デバイスはローカル認証に戻す前に、RADIUS サーバへの送信を 1 回だけ再試行します。このリトライの回数は、サーバごとに最大 5 回まで増やすことができます。Cisco NX-OS デバイスが、タイムアウトエラーを宣言する前に、RADIUS サーバからの応答を待機するタイムアウト間隔も設定できます。

Before you begin

1 つまたは複数の RADIUS サーバホストを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } retransmit count Example: <code>switch(config)# radius-server host server1 retransmit 3</code>	特定のサーバに対する再送信回数を指定します。デフォルトはグローバル値です。 Note 特定の RADIUS サーバに指定した再送信回数は、すべての RADIUS サーバに指定した再送信回数より優先されます。
ステップ 3	radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } timeout seconds Example:	特定のサーバの送信タイムアウト間隔を指定します。デフォルトはグローバル値です。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config)# radius-server host server1 timeout 10</code>	Note 特定の RADIUS サーバに指定したタイムアウト間隔は、すべての RADIUS サーバに指定したタイムアウト間隔より優先されます。
ステップ 4	(Optional) <code>show radius {pending pending-diff}</code> Example: <code>switch(config)# show radius pending</code>	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) <code>radius commit</code> Example: <code>switch(config)# radius commit</code>	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用し、CFS によるユーザ ロール設定の配布機能をイネーブルにしている場合は、RADIUS 設定を他の Cisco NX-OS デバイスに配布します。
ステップ 6	<code>exit</code> Example: <code>switch(config)# exit switch#</code>	設定モードを終了します。
ステップ 7	(Optional) <code>show radius-server</code> Example: <code>switch# show radius-server</code>	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 8	(Optional) <code>copy running-config startup-config</code> Example: <code>switch# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics[RADIUS サーバホストの設定 \(8 ページ\)](#)

RADIUS サーバのアカウントिंगおよび認証属性の設定

RADIUS サーバをアカウントング専用、または認証専用に使用するかを指定できます。デフォルトでは、RADIUS サーバはアカウントングと認証の両方に使用されます。また、デフォルトのポートとの競合が発生する場合は、RADIUS アカウントングメッセージと認証メッセージの送信先である宛先 UDP ポート番号を指定することもできます。

Before you begin

1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	(Optional) radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } acct-port <i>udp-port</i> Example: switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 acct-port 2004	RADIUS アカウンティングのメッセージに使用する UDP ポートを指定します。デフォルトの UDP ポートは 1813 です。範囲は 0 ~ 65535 です。
ステップ 3	(Optional) radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } accounting Example: switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 accounting	RADIUS サーバをアカウントリングだけに使用することを指定します。デフォルトでは、アカウントリングと認証の両方に使用されます。
ステップ 4	(Optional) radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } auth-port <i>udp-port</i> Example: switch(config)# radius-server host 10.10.2.2 auth-port 2005	RADIUS 認証メッセージ用の UDP ポートを指定します。デフォルトの UDP ポートは 1812 です。範囲は 0 ~ 65535 です。
ステップ 5	(Optional) radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } authentication Example: switch(config)# radius-server host 10.10.2.2 authentication	RADIUS サーバを認証だけに使用することを指定します。デフォルトでは、アカウントリングと認証の両方に使用されます。
ステップ 6	(Optional) show radius { pending pending-diff } Example: switch(config)# show radius pending	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 7	(Optional) radius commit Example: switch(config)# radius commit	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 8	exit Example: <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	設定モードを終了します。
ステップ 9	(Optional) show radius-server Example: <pre>switch(config)# show radius-server</pre>	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 10	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS サーバホストの設定 \(8 ページ\)](#)

RADIUS サーバのグローバルな定期モニタリングの設定

各サーバに個別にテストパラメータを設定しなくても、すべての RADIUS サーバの可用性をモニタリングできます。テストパラメータが設定されていないサーバは、グローバルレベルのパラメータを使用してモニタリングされます。



Note 各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先されます。

グローバルコンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドルタイマーなどがあります。アイドルタイマーには、RADIUS サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に、Cisco NX-OS デバイスがテストパケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1 回だけテストを実行したりできます。



Note ネットワークのセキュリティを保護するために、RADIUS データベースの既存のユーザ名と同じものを使用しないことを推奨します。



Note デフォルトのアイドルタイマー値は 0 分です。アイドルタイムインターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されません。

Before you begin

RADIUS をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server test {idle-time minutes password password [idle-time minutes] username name [password password [idle-time minutes]]} Example: <pre>switch(config)# radius-server test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time 3</pre>	<p>グローバルなサーバ モニタリング用のパラメータを指定します。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパスワードは test です。アイドル タイマーのデフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ~ 1440 分です。</p> <p>Note RADIUS サーバの定期的なモニタリングを行うには、アイドル タイマーに 0 より大きな値を設定する必要があります。</p>
ステップ 3	radius-server deadtime minutes Example: <pre>switch(config)# radius-server deadtime 5</pre>	Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった RADIUS サーバをチェックするまでの時間 (分) を指定します。デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ~ 1440 分です。
ステップ 4	exit Example: <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	設定モードを終了します。
ステップ 5	(Optional) show radius-server Example: <pre>switch# show radius-server</pre>	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定](#) (23 ページ)

各 RADIUS サーバの定期モニタリングの設定

各 RADIUS サーバの可用性をモニタリングできます。コンフィギュレーションパラメータには、サーバで使用するユーザ名とパスワード、およびアイドルタイマーなどがあります。アイドルタイマーには、RADIUS サーバがどのくらいの期間要求を受信しなかった場合に Cisco NX-OS スイッチがテストパケットを送信するかを指定します。このオプションを設定して定期的にサーバをテストしたり、1 回だけテストを実行したりできます。



Note

各サーバ用に設定されたテストパラメータは、グローバルのテストパラメータより優先されます。



Note

セキュリティ上の理由から、RADIUS データベース内の既存のユーザ名と同じテストユーザ名を設定しないことを推奨します。



Note

デフォルトのアイドルタイマー値は 0 分です。アイドル時間間隔が 0 分の場合、Cisco NX-OS デバイスは、RADIUS サーバの定期的なモニタリングを実行しません。

Before you begin

RADIUS をイネーブルにします。

1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを追加します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	radius-server host {ipv4-address ipv6-address hostname} test {idle-time minutes password password [idle-time minutes] username name [password password [idle-time minutes]]} Example:	サーバモニタリング用のパラメータを個別に指定します。デフォルトのユーザ名は test、デフォルトのパスワードは test です。アイドルタイマーのデフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 0 ~ 1440 分です。

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config)# radius-server host 10.10.1.1 test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time 3</pre>	Note RADIUS サーバの定期的なモニタリングを行うには、アイドルタイマーに 0 より大きな値を設定する必要があります。
ステップ 3	radius-server deadtime <i>minutes</i> Example: <pre>switch(config)# radius-server deadtime 5</pre>	Cisco NX-OS デバイスが、前回応答しなかった RADIUS サーバをチェックするまでの時間 (分) を指定します。デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 1 ~ 1440 分です。
ステップ 4	exit Example: <pre>switch(config)# exit switch#</pre>	設定モードを終了します。
ステップ 5	(Optional) show radius-server Example: <pre>switch# show radius-server</pre>	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS サーバホストの設定 \(8 ページ\)](#)

[RADIUS サーバのグローバルな定期モニタリングの設定 \(21 ページ\)](#)

RADIUS デッドタイム間隔の設定

すべての RADIUS サーバのデッドタイム間隔を設定できます。デッドタイム間隔には、Cisco NX-OS デバイスが、RADIUS サーバをデッド状態であると宣言した後、そのサーバがライブ状態に戻ったかどうかを確認するためにテスト パケットを送信するまでの間隔を指定します。デフォルト値は 0 分です。



Note デッドタイム間隔が 0 分の場合、RADIUS サーバは、応答を返さない場合でも、デッドとしてマークされません。RADIUS サーバグループに対するデッドタイム間隔を設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	radius-server deadtime minutes Example: switch(config)# radius-server deadtime 5	デッドタイム間隔を設定します。デフォルト値は 0 分です。有効な範囲は 1 ~ 1440 分です。
ステップ 3	(Optional) show radius {pending pending-diff} Example: switch(config)# show radius pending	配布するために保留状態になっている RADIUS 設定を表示します。
ステップ 4	(Optional) radius commit Example: switch(config)# radius commit	一時データベース内にある RADIUS の設定変更を実行コンフィギュレーションに適用します。
ステップ 5	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 6	(Optional) show radius-server Example: switch# show radius-server	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Related Topics

[RADIUS サーバグループの設定 \(13 ページ\)](#)

ワンタイムパスワードの設定

RSA SecurID トークンサーバを使用することで、Cisco NX-OS デバイスでワンタイムパスワード (OTP) をサポートできます。この機能を使用すると、ユーザは、暗証番号 (ワンタイムパスワード) とその時点で RSA SecurID トークンに表示されるトークンコードの両方を入力することで、Cisco NX-OS デバイスに対する認証を実行できます。



Note Cisco NX-OS デバイスにログインするために使用されるトークンコードは、60 秒ごとに変更されます。デバイス検出に関する問題を防ぐために、Cisco Secure ACS 内部データベースに存在する異なるユーザ名を使用することを推奨します。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで、RADIUS サーバホストとデフォルトのリモートログイン認証を設定します。

次のものがインストールされていることを確認します。

- Cisco Secure Access Control Server (ACS) Version 4.2
- RSA Authentication Manager Version 7.1 (RSA SecurID トークン サーバ)
- RSA ACE Agent/Client

ワンタイムパスワードをサポートするために、Cisco NX-OS デバイスで (RADIUS サーバホストとリモート認証以外の) 設定を行う必要はありません。ただし、Cisco Secure ACS を次のように設定する必要があります。

1. RSA SecurID トークンサーバ認証をイネーブルにします。
2. RSA SecurID トークンサーバを不明ユーザポリシーデータベースに追加します。

RADIUS サーバまたはサーバグループの手動モニタリング

RADIUS サーバまたはサーバグループに対し手動でテストメッセージを送信できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<pre>test aaa server radius {ipv4-address ipv6-address hostname} [vrf vrf-name] username password</pre> <p>Example:</p> <pre>switch# test aaa server radius 10.10.1.1 user1 Ur2Gd2BH</pre>	RADIUS サーバにテストメッセージを送信して可用性を確認します。
ステップ 2	<pre>test aaa group group-name username password</pre> <p>Example:</p> <pre>switch# test aaa group RadGroup user2 As3He3CI</pre>	RADIUS サーバグループにテストメッセージを送信して可用性を確認します。

Dynamic Author Server の有効化または無効化

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	aaa server radius dynamic-author 例 : <pre>switch(config)# aaa server radius dynamic-author</pre>	RADIUS dynamic author server を有効にします。このコマンドのno形式を使用すれば、RADIUS dynamic author server を無効にできます。

RADIUS 認可変更の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] aaa server radius dynamic-author 例 : <pre>switch(config)# aaa server radius dynamic-author</pre>	スイッチを AAA サーバとして設定し、外部ポリシー サーバとの連携を促進します。このコマンドの no 形式を使用して、RADIUS ダイナミックオーサーと、関連付けられたクライアントを無効にできます。
ステップ 3	[no] client {ip-address hostname } [server-key [0 7] string] 例 : <pre>switch(config-locsvr-da-radius)# client 192.168.0.5 server-key cisco1</pre>	AAA サーバクライアントの IP アドレスまたはホスト名を設定します。オプションの server-key キーワードと string 引数を使用して、クライアントレベルのサーバキーを設定します。クライアントサーバを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) クライアントレベルでサーバキーを設定すると、グローバルレベルで設定されたサーバキーが上書きされます。
ステップ 4	[no] port <i>port-number</i> 例： <pre>switch(config-locsvr-da-radius)# port 3799</pre>	設定された RADIUS クライアントからの RADIUS 要求をデバイスが受信するポートを指定します。ポート範囲は1～65535です。デフォルトのポートに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。 (注) パケットオブディスコネクトのデフォルトポートは1700です。
ステップ 5	[no] server-key [0 7] <i>string</i>	RADIUS キーをデバイスと RADIUS クライアントとの間で共有されるように設定します。サーバキーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

RADIUS 設定の確認

RADIUS の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show radius {<i>status</i> <i>pending</i> <i>pending-diff</i>}	Cisco Fabric Services の RADIUS 設定の配布状況と他の詳細事項を表示します。
show running-config radius [all]	実行コンフィギュレーションの RADIUS 設定を表示します。
show startup-config radius	スタートアップコンフィギュレーションの RADIUS 設定を表示します。
show radius-server [<i>hostname</i> <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i>] [<i>directed-request</i> groups sorted statistics]	設定済みのすべての RADIUS サーバのパラメータを表示します。

RADIUS 認可変更の設定の検証

RADIUS 認可変更の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<code>show running-config dot1x</code>	実行コンフィギュレーションの dot1x 設定を表示します。
<code>show running-config aaa</code>	実行コンフィギュレーションの AAA 設定を表示します。
<code>show running-config radius</code>	実行コンフィギュレーションの RADIUS 設定を表示します。
<code>show aaa server radius statistics</code>	ローカルの RADIUS サーバ統計情報を表示します。
<code>show aaa client radius statistics {ip address hostname }</code>	ローカルの RADIUS クライアント統計情報を表示します。
<code>clear aaa server radius statistics</code>	ローカルの RADIUS サーバ統計情報をクリアします。
<code>clear aaa client radius statistics {ip address hostname }</code>	ローカルの RADIUS クライアント統計情報をクリアします。

RADIUS サーバのモニタリング

Cisco NX-OS デバイスが保持している RADIUS サーバのアクティビティに関する統計情報をモニタします。

Before you begin

1 つまたは複数の RADIUS サーバ ホストを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	show radius-server statistics {hostname ipv4-address ipv6-address} Example: switch# show radius-server statistics 10.10.1.1	RADIUS 統計情報を表示します。

Related Topics

[RADIUS サーバ ホストの設定 \(8 ページ\)](#)

[RADIUS サーバ統計情報のクリア \(30 ページ\)](#)

RADIUS サーバ統計情報のクリア

Cisco NX-OS デバイスが保持している RADIUS サーバのアクティビティに関する統計情報を表示します。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスの RADIUS サーバを設定します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	(Optional) show radius-server statistics <i>{hostname ipv4-address ipv6-address}</i> Example: switch# show radius-server statistics 10.10.1.1	Cisco NX-OS デバイスの RADIUS サーバ統計情報を表示します。
ステップ 2	clear radius-server statistics <i>{hostname ipv4-address ipv6-address}</i> Example: switch# clear radius-server statistics 10.10.1.1	RADIUS サーバ統計情報をクリアします。

Related Topics

[RADIUS サーバホストの設定](#) (8 ページ)

RADIUS の設定例

次に、RADIUS を設定する例を示します。

```
radius-server key 7 "ToIkLhPpG"
radius-server host 10.10.1.1 key 7 "ShMoMhTl" authentication accounting
aaa group server radius RadServer
    server 10.10.1.1
```

RADIUS 認可変更の設定例

次に、RADIUS の認可変更を設定する方法の例を示します。

```
radius-server host 10.77.143.170 key 7 "fewhg123" authentication accounting
aaa server radius dynamic-author
    client 10.77.143.170 vrf management server-key 7 "fewhg123"
```

次の作業

これで、サーバグループも含めて AAA 認証方式を設定できるようになります。

RADIUS に関する追加情報

ここでは、RADIUS の実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco NX-OS ライセンス設定	『Cisco NX-OS Licensing Guide』
VRF コンフィギュレーション	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

標準

標準	タイトル
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準のサポートは変更されていません。	—

MIB

MIB	MIB のリンク
RADIUS に関連する MIB	サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。 ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html

