



設置の準備

Cisco C9610 スマートスイッチを設置する前に実行すべき安全警告とチェックリスト、電源およびケーブル接続の要件、サイトの準備について説明します。

- [Cisco C9610 スイッチを設置する前に](#) (1 ページ)
- [安全上の警告](#) (2 ページ)
- [SFP および QSFP モジュールポート](#) (6 ページ)
- [設置環境の条件](#) (7 ページ)
- [エアー フロー](#) (8 ページ)
- [電波品質](#) (10 ページ)
- [高度](#) (11 ページ)
- [腐食](#) (11 ページ)
- [埃と微粒子](#) (12 ページ)
- [EMI および無線周波数干渉](#) (13 ページ)
- [湿度](#) (14 ページ)
- [電気機器の安全な取り扱い](#) (14 ページ)
- [電源の中断](#) (15 ページ)
- [静電破壊の防止](#) (16 ページ)
- [衝撃および振動](#) (17 ページ)
- [システムのアース接続](#) (17 ページ)
- [温度](#) (19 ページ)
- [電力要件](#) (20 ページ)
- [ケーブル配線の要件](#) (20 ページ)
- [設置環境チェックリスト](#) (21 ページ)
- [ラックに設置する場合の注意事項](#) (23 ページ)
- [標準およびオプションアクセサリキットの内容](#) (24 ページ)

Cisco C9610 スイッチを設置する前に

Cisco C9610 スイッチを設置する前に、次のガイドラインに従ってください。

- 安全上の警告に従ってください。

- サイト、ケーブル配線、および電源の要件に従ってください。
- サイトの準備チェックリストとラックマウントのガイドラインに従います。
- 梱包箱の内容を確認します。
 - スイッチを設置するために必要な工具や部品があることを確認してください。
 - スイッチとともに出荷される標準のアクセサリキットを確認します。
 - シェルフキットの内容を確認して、アクセサリを注文してください。
 - ラックマウントキットの両方の内容を確認して、アクセサリを注文してください。

安全上の警告

誤って行くと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文に、警告を表す記号が記されています。次の警告は、一般的な警告で、マニュアル全体に適用されます。



警告 ステートメント 1071 - 警告の定義

安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。各警告の冒頭に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。





(注) **ステートメント 407** - 日本語での安全上の注意

製品を使用する前に、安全上の注意事項を読むことを強くお勧めします。

<https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html>

製品を設置するときには、付属のまたは指定された接続ケーブル、電源コード、および AC アダプタを使用してください。

〈製品使用における安全上の注意〉

www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html

接続ケーブル、電源コードセット、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電源コードセットは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。



警告 **ステートメント 1008** - クラス 1 レーザー製品

クラス 1 レーザー製品です。



警告 **ステートメント 1017** - 立ち入り制限区域

この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。熟練者、教育を受けた担当者、または資格保持者のみが立ち入り制限区域に入ることができます。



警告 **ステートメント 1029** - ブランクの前面プレートおよびカバー パネル

ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。感電および火災のリスクを軽減すること、他の装置への電磁波干渉（EMI）の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けられた状態で運用してください。



警告 **ステートメント 1049** - ラックの設置

身体に傷害を負うリスクを軽減するために、シャーシは建物に恒久的に固定されたラックに取り付けてください。



警告 ステートメント 1055 - クラス I およびクラス 1M レーザーまたはその一方

目に見えないレーザー放射があります。望遠鏡を使用しているユーザに光を当てないでください。これは、クラス 1/1M のレーザー製品に適用されます。



警告 ステートメント 1056 - 未終端の光ファイバ ケーブル

未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用し、100 mm 以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあります。



警告 ステートメント 1074 - 地域および国の電気規則への適合

感電または火災のリスクを軽減するため、機器は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。



(注) ステートメント 1089 - 教育を受けた担当者および熟練者の定義

教育を受けた担当者とは、熟練者から教育やトレーニングを受け、機器を操作する際に必要な予防措置を講じられる人です。

熟練者または資格保持者とは、機器の技術に関するトレーニングを受けているか経験があり、機器を操作する際に潜む危険を理解している人です。



警告 ステートメント 1090 - 熟練者による設置

この機器の設置、交換、または修理は、熟練者のみが実施できます。熟練者の定義については、「ステートメント 1089」を参照してください。



警告 ステートメント 1091 - 教育を受けた担当者または熟練者による設置

この機器の設置、交換、または修理は、教育を受けた担当者または熟練者のみが実施できます。教育を受けた担当者または熟練者の定義については、「ステートメント 1089」を参照してください。



警告

ステートメント 1099 - システム電源を接続する前

高タッチ/リーク電流：システムの電源接続の前に、保護アースを恒久的に接続する必要があります。



(注)

ステートメント 8015 - ネットワーク テレコミュニケーション施設での設置場所

この装置は、ネットワーク テレコミュニケーション施設での設置に適しています。



(注)

ステートメント 8016 - National Electric Code (NEC) が適用される設置場所

この装置は、NEC が適用される場所での設置に適しています。



警告

ステートメント 9001 - 製品の廃棄

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。

NEBS ステートメント

警告

ステートメント 7003：建物内雷サージに対するシールドケーブルの要件

装置またはサブアセンブリの屋内ポートでは、シールドされた建物内配線または、両端がアースに接続された配線を使用する必要があります。

次のポートは、この機器の建物内ポートと見なされます。RJ-45 Copper Ethernet ports



(注)

ステートメント 7004—GR-1089 の放射およびイミュニティ要件に適合するために必要な特別なアクセサリ

GR-1089 の放射およびイミュニティ要件に適合するためには、次のポートにシールド付きケーブルが必要です。RJ45 Copper Ethernet Port



警告 ステートメント 7005：建物内雷サージおよび AC 電源障害

装置またはサブアセンブリのインタラビリティポートは、建物内配線や非露出配線、またはケーブル配線だけの接続に適しています。機器またはサブアセンブリの屋内ポートは、OSP またはその配線につながるインターフェイスに 6 m（約 20 フィート）以上にわたって金属的に接続しないでください。これらのインターフェイスは屋内インターフェイス専用（GR-1089 に記載されたタイプ 2、タイプ 4、またはタイプ 4a ポート）に設計されており、屋外用の OSP ケーブルと区別する必要があります。一次保護装置を追加しても、これらのインターフェイスを OSP 配線系統に金属的に接続するには保護が不十分です。

次のポートは、この機器の建物内ポートと見なされます。RJ-45 Copper Ethernet ports



(注) ステートメント 7016—バッテリーリターン導体


この装置のバッテリーリターン導体は絶縁型 DC リターン（DC-I）として扱ってください。

SFP および QSFP モジュールポート


Small Form-Factor Pluggable（SFP）ポートは、SFP トランシーバモジュールを格納するスロットです。これらのポートは、SFP モジュールのタイプに応じて、光ファイバケーブルまたは銅線ケーブルを使用してネットワーク機器を接続します。Quad Small Form-Factor Pluggable（QSFP）ポートは、QSFP トランシーバモジュールに対応する高速かつ高密度ネットワーク インターフェイスです。これらのポートは主に、大量のデータを迅速かつ効率的に送信する必要があるデータセンター、企業、およびサービスプロバイダー環境で使用されます。

C9600X-LC-56YL4C モデルの場合：


- TE 接続の SFP-H10GB-CUXX（1M/1.5M/2M/2.5M/3M/5M）、SFP-H10GB-ACUXX（7M/10M）および SFP-10G-AOCXX（1M/2M/3M/5M/7M/10M）タイプの SFP モジュールは使用しないでください。モジュールがスイッチの他の部分と干渉する可能性があります。

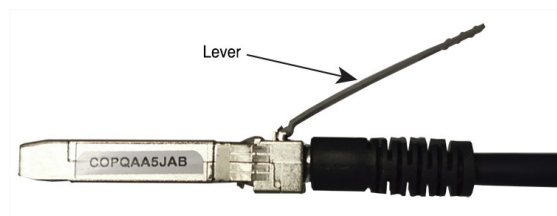

- SFP-10G-TX SFP モジュールでは、突出したキャップがスイッチの他の部分と干渉する可能性があるため、保護キャップ付きの RJ-45 ケーブルを使用しないでください。

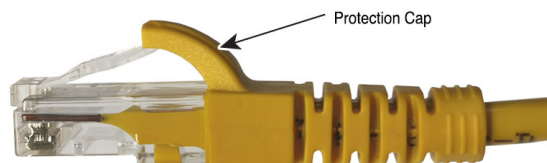

- SFP-25G-SR-S、SFP-10/25G-LR-S、SFP-10/25G-CSR-S は、行 C で使用しないでください。SFP モジュールは、下のカードが Cisco C9610R のシャーシから取り外された場合、SFP ポートから取り外されます。

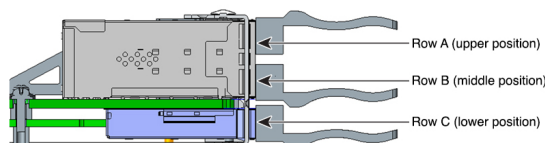

設置環境の条件

システムを正常に運用するには、スイッチを適切な場所に設置し、装置ラックやワイヤリングクローゼットを適切に配置する必要があります。このセクションでは、スイッチの設置を準備するうえで認識しておく必要がある、以下を含む基本的な設置環境の条件について説明します。

- 環境要因がシステムのパフォーマンスおよび耐久年数に悪影響を及ぼす可能性があります。
- スイッチは囲いのある保護された場所に設置し、資格のある担当者だけがスイッチにアクセスし、環境を管理するようにする必要があります。
- 複数の装置を互いに近すぎる場所に設置したり、換気が不十分であったりすると、システムが過熱状態になり、コンポーネントに障害が発生する場合があります。
- 装置を不適切に配置すると、シャーシパネルに手が届きにくくなり、システムのメンテナンス作業が困難になります。
- スイッチは、乾燥し、清潔で、換気が良く、空調が管理された環境に設置する必要があります。
- 正常な動作を確実にするには、周囲の空気の流れを維持します。空気の流れが遮断または制限されている場合、吸気が熱くなりすぎて過熱状態になることがあります。すると、システムコンポーネントを保護するためにスイッチ環境モニター機能がシステムをシャットダウンする場合があります。

エアーフロー


スイッチは、スーパーバイザエンジン、モジュール、および電源装置を冷却するために十分なエアフローが確保されていることを前提に設計されています。シャーシを通過する空気の流れが制限されている、または周囲温度が上昇している場合、各部を保護するためにスイッチ環境モニターがシステムをシャットダウンする場合があります。

スイッチシャーシ内の適切な空気の循環を維持するため、壁とシャーシと電源装置の吸気口の間、または壁とシャーシと電源装置の排気口の間に、最小 15 cm（6 インチ）の間隔を確保することをお勧めします。スイッチシャーシを隣接するラックに設置する場合、シャーシの空気取り入れ口ともう 1 台のシャーシの熱排気口との間に 30.5 cm（12 インチ）以上の隙間を設ける必要があります。



（注） シャーシ間に適切なスペースが確保されていない場合、スイッチ シャーシ内に他のスイッチ シャーシからの排気を取り込まれて過熱し、障害が発生する可能性があります。

図 1: Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチでのエアーフローの方向

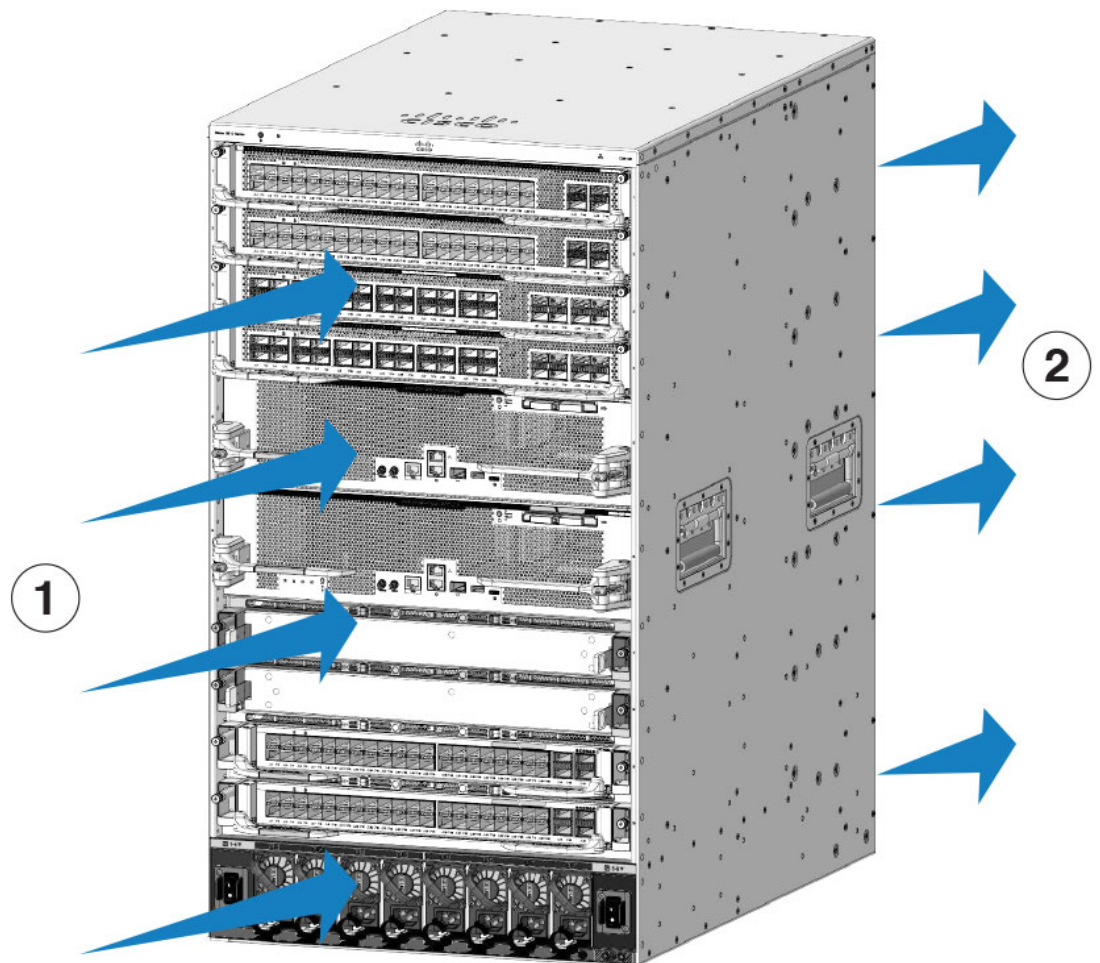

1	シャーシと電源の空気取り入れ口	2	シャーシおよび電源の排気口
---	-----------------	---	---------------

スイッチを格納ラック、または部分的に密閉型ラックに設置する場合、設置場所が次のガイドラインを満たしているかを確認することを強く推奨します。

- エンクロージャ同士の側面、前面と背面、およびシャーシの吸気ログリル/排気ログリルと電源装置の吸気口/排気口との間に、少なくとも 15 cm (6 インチ) のクリアランスを確保する。リレーラックの直立列では、十分なカットアウト、穴、または通気口がありシャーシ内で適切なエアーフローを確保できる場合、推奨される側面クリアランスより狭くても設置できる場合があります。
- 密閉型ラックまたは部分的に密閉されたラック内の温度がシャーシの動作温度範囲内である。シャーシをラックに取り付けたら、シャーシに電源を投入して、シャーシの温度が安定するまで（およそ 2 時間）待機します。

シャーシの左側面の、水平方向と垂直方向の両方でシャーシの中心にあたる箇所から 2.5 cm (1 インチ) 離れたところに外部温度プローブを配置して、シャーシの吸気グリルの周辺温度を測定します。

シャーシの前面の、カード スロットの上にある電源装置セクションを中心にして 2.5 cm (1 インチ) 離れたところに外部温度プローブを配置して、電源装置の吸気グリルの周辺温度を測定します。

- 標高 1,800 m (6,000 フィート) 以下で吸気口の周辺温度が 40°C (104°F) 未満である場合は吸気温度の基準を満たしています。
- 吸気口の周辺温度がこの推奨値を超えるとマイナー過熱アラームが発生し、それに応じてファン速度が上がる可能性があります。
- 吸気口の周辺温度が 55°C (131°F) 超えるとメジャー過熱アラームが発生し、それに応じてファン速度が最大になる可能性があります。周辺温度がさらに上昇すると、システムは保護のためシャットダウンします。
- 事前に計画を立ててください。密閉型ラックまたは部分的に密閉されたラックに取り付けられているスイッチは、周囲温度およびエアフローの現在の要件を満たす必要があります。ただし、ラックにシャーシを追加したり、ラック内のシャーシにモジュールを追加したりすると、生成される追加の熱により、シャーシまたは電源装置の吸気口の周辺温度が推奨される条件を超え、過熱アラームを誘発する可能性があります。

電波品質

埃はあらゆる場所に存在し、多くの場合、肉眼では見えません。埃には、風などで舞い上がる土埃、火山活動、大気汚染など、さまざまな発生源に由来する空気中の微細な粒子が含まれています。機器の設置場所の埃には、少量の繊維、紙繊維、屋外の土壌からの鉱物などが含まれている場合があります。さらに、海洋環境からの塩素などの自然汚染物や、硫黄などの工業汚染物も含まれるでしょう。イオン化した埃やデブリは危険であり、電子機器に引き付けられます。

電子機器に埃やデブリが積もると、以下のような悪影響を及ぼします。

- 機器の動作温度が上昇します。アレニウス効果により、動作温度が上昇すると、機器の信頼性と寿命が低下します。
- 埃に含まれる水分と腐食性の要素は、電子部品または機械部品を腐食させ基板の故障を早める原因になります。

このような負の効果は、データネットワーク機器内部のファンによって加速する場合があります。ファンによって埃などの粒子が機器内に取り込まれるからです。空冷ファンによって発生する気流の量が多いほど、機器内部に堆積する埃や微粒子の量も多くなります。ANSI 71-04-2013 規制に記載されているガイドラインに従って、設置場所にある埃や微粒子を除去または最小限にしてください。



- (注) ANSI 71-04-2013 規制に記載されているガイドラインに加えて、他の汚染物質を除去または最小限に抑えるために、設置場所の条件により該当するすべてのガイドラインに従ってください。

高度

標高の高い（気圧の低い）場所でシステムを稼働させると、対流型の強制冷却機能の効率が低下し、アーク放電やコロナ放電に関連した電気障害が発生する場合があります。また、このような状況では、電解コンデンサなどの、内部圧力がかかっている密閉コンポーネントが動作しなかったり、その効率が低下したりする場合があります。


腐食

腐食は、電子部品とガス間で発生する金属の劣化を引き起こす化学反応です。腐食は、エッジコネクタ、ピンコネクタ、ICプラグインソケット、ワイヤラップ、およびその他すべての金属コンポーネントを攻撃します。腐食性気体の種類や濃度レベルに応じて、機器部品の性能劣化が短期間、またはある期間にわたって進行する場合があります。腐食は、電流の遮断、脆弱な接続ポイント、電気系統の過熱などの原因にもなります。副作用として絶縁層が回路上に形成され、電子的な故障、回路のショート、腐食孔、金属損失を引き起こします。

主にPCBA（プリント基板アセンブリ）に影響する間隙腐食と呼ばれるタイプの腐食は、硫黄を多く含む（硫化水素）過酷なエンドユーザー環境にPCBAが長時間置かれると発生します。腐食は、銅や銀などの特定の露出した金属で始まり、残りの金属表面に沿ってクリープし、電氣的ショートを引き起こすか、穴を開けます。クリープ腐食は、抵抗器やプリント基板などの電子部品でも発生します。

腐食を防止するために、ANSI 71-04-2013 規制に記載されているガイドラインに従って、設置場所の埃や粒子を取り除いてください。

図 2: 金属接点に腐食がある PCB

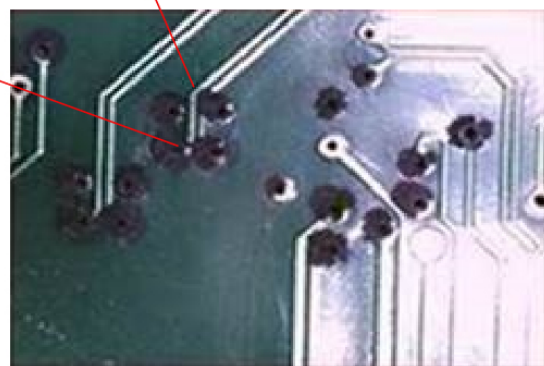

埃と微粒子

シャーシ内のさまざまな開口部を通じて室温の空気を吸気し、加熱された空気を排気することによって、ファンは電源装置およびシステムコンポーネントを冷却します。しかし、ファンはほこりやごみを吸い込み、システムに混入物質を蓄積させ、内部シャーシの温度が上昇する原因にもなります。清潔な作業環境を保つことで、ほこりやごみによる悪影響を大幅に減らすことができます。これらの異物は絶縁体となり、システムの機械的なコンポーネントの正常な動作を妨げます。

次に示す標準規格では、許容される動作環境および浮遊する粒子状物質の許容レベルについて規定されています。

- National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Type 1
- 国際電気標準会議 (IEC) IP-20

EMI および無線周波数干渉

システムからの電磁波干渉（EMI）および無線周波数干渉（RFI）は、システムの周辺で稼働している装置（ラジオやテレビ受信機など）に悪影響を及ぼす可能性があります。システムが発する無線周波数は、コードレスおよび低出力の電話にも干渉することがあります。逆に、高出力の電話からのRFIによって、システムのモニターに意味不明の文字が表示されることがあります。RFIとは、10 キロヘルツ（kHz）を超える周波数によるEMIと定義されています。このタイプの干渉は、電源コードおよび電源または送信される電波の形で空気中を通じてシステムから他の装置に伝わる場合があります。米国連邦通信委員会（FCC）は、コンピュータ装置が放出する有害な干渉量を制限する固有の規制を公表しています。各システムは、FCCの規格を満たしています。EMIおよびRFIの発生を抑えるために、次の注意事項に従ってください。

- ・常にシャーシカバーを取り付けた状態でシステムを運用します。
- ・シャーシのすべてのスロットが金属製フィルタブラケットによって覆われており、未使用の電源ベイに金属製カバープレートが装着されていることを確認します。
- ・すべての周辺ケーブルコネクタのネジが、シャーシ背面の対応するコネクタに確実に締め付けられていることを確認します。
- ・システムと周辺装置との接続には、常に金属製コネクタシェル付きのシールドケーブルを使用します。

電磁界内で長距離にわたって配線を行う場合、磁界と配線上の信号の間で干渉が発生することがあります。このため、プラント配線を行う場合は、次の2点に注意する必要があります。

- ・配線を適切に行わないと、プラント配線から無線干渉が発生することがあります。
- ・特に雷または無線送信機によって生じる強力なEMIは、シャーシ内の信号ドライバや受信機を破損したり、電圧サージが回線を介して装置内に伝導したりするなど、電氣的に危険な状況をもたらす原因になります。



（注） 強力なEMIを予測し、解決策を提供するには、RFIの専門家に問い合わせてください。

アース導体を適切に配置してツイストペアケーブルを使用すれば、配線からEMIが発生することはほとんどありません。推奨距離を超える場合は、データ信号ごとにアース導体を施した高品質のツイストペアケーブルを使用してください。



注意 カテゴリ 5e、カテゴリ 6、および カテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、静電気を大量に帯びる可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）を適切で安全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。

配線が推奨距離を超える場合、または配線が建物間にまたがる場合は、近辺で発生する落雷の影響に十分に注意してください。雷などの高エネルギー現象で発生する電磁波パルスにより、

電子装置を破壊するほどのエネルギーが非シールド導体に発生することがあります。過去にこのような問題が発生した場合は、電力サージ抑止やシールドの専門家に相談してください。



注意 機器またはサブアセンブリの屋内ポート（銅線ベースのイーサネットポート）は、建物内配線や非露出配線、またはケーブル配線のみの接続に適しています。機器またはサブアセンブリの屋内ポートが、局外設備（OSP）あるいはその配線に接続されるインターフェイスに金属的に接続される場合、その接続を 6 メートル（約 20 フィート）以上にしないでください。これらのインターフェイスは屋内インターフェイス専用（GR-1089-CORE に記載されたタイプ 2、タイプ 4、またはタイプ 4a ポート）に設計されており、屋外用の OSP ケーブルと区別する必要があります。一次保護装置を追加しても、これらのインターフェイスを OSP 配線系統に金属的に接続するには保護が不十分です。

湿度

湿度が高いと、湿気がシステム内まで浸透する可能性があります。この湿気が原因で、内部コンポーネントの腐食と、電気抵抗、熱伝導性、物理的強度、サイズなどの特性の劣化が起こることがあります。システム内に湿気が充満してくると、ショートを起こすおそれがあります。ショートが起きると、システムに重大な損傷が発生する場合があります。各システムの保管時および動作時の定格湿度は、相対湿度 10 ～ 95% で、1 時間あたりの湿度変化が 10% の結露の発生しない環境が想定されています。温暖期の空調と寒冷期の暖房により室温が四季を通して管理されている建物内では、システム装置にとって、通常許容できるレベルの湿度が維持されています。ただし、システムを極端に湿度の高い場所に設置する場合は、除湿装置を使用し、湿度を許容範囲内に維持してください。

電気機器の安全な取り扱い

電気機器を取り扱う際は、指定された電気定格の範囲内であることを確認し、以下のガイドラインに従って製品を使用してください。

- 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。
- 回路の電源が切断されていると思い込まず、作業前に必ず回路の電源が切断されていることを確認してください。
 - 電源を切ったときは、だれかが誤って電源を入れないように、回路にロックボックスを置いてください。
- 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コード、摩耗または損傷した電源コードや保護アースの不備などがいないか、作業場所の安全を十分に確認してください。
- 製品は、各地域および国の電気関連法規に従って設置してください。

- 適正な外部電源を使用してください。製品は、電力定格ラベルに記載されている種類の電源だけを使用して稼働させてください。必要な電源の種類が不明な場合は、最寄りの電気技師にご相談ください。
- 承認されている電源コードだけを使用してください。購入されたシャーシ電源ユニットには、購入された国で使用されることを意図した電源コードが1本または複数付属しています。追加の電源ケーブルを購入する必要がある場合には、電源コードが製品に適したものであり、製品の電力定格ラベルに記載されている定格電圧および定格電流に適合していることを確認してください。電源ケーブルの定格電圧および定格電流は、電力定格ラベルに記載されている定格より大きくなければなりません。
- 感電を防止するために、すべての電源コードを適切にアースされているコンセントに接続してください。これらの電源ケーブルには、適切なアースを確保するためのアース線付き3Pプラグが付いています。アダプタを使用したり、電源ケーブルからアース線を取り外したりしないでください。
- 電源ストリップの定格を遵守してください。電源ストリップに接続されている全製品の定格電流の合計が電源ストリップの定格の80%を超えないことを確認してください。
- 電源コードやプラグを自分で改造しないでください。設置場所を変える場合は、相応の資格を持つ電気技術者または電力会社に相談してください。必ず電気配線に関する地方自治体の条例および国の法令に従ってください。

電気事故が発生した場合は、次のように対処してください。

- 負傷しないように十分注意してください。
- システムの電源を切断してください。
- 必要に応じて、医学的な配慮を行ってください。

次の状態のいずれかが発生した場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してください。

- 電源コードまたはプラグが破損している。
- 何かの物体が製品に入り込んだ。
- 製品に水またはその他の液体がかかってしまった。
- 製品が落下した、あるいは製品に損傷を受けた形跡がある。
- 操作指示に従っているのに、製品が正しく動作しない。

電源の中断

システムは、AC電源によって供給される電圧の変動の影響を特に受けやすくなっています。過電圧、低電圧、および過渡電圧（またはスパイク）によって、データがメモリから消去されたり、コンポーネントの障害が発生するおそれがあります。このような問題から保護するに

は、電源ワイヤリングのアース導体が常に適切にアースされる必要があります。また、システムは、専用電力回路に設置してください（電力を大量に消費する他の機器と回路を共用しないでください）。一般に、システムの回路を次の機器と共用することはできません。

- コピー機
- エアコン
- 電気掃除機
- ストーブ
- 電動工具
- テレタイプ機
- レーザープリンタ
- ファクシミリ機
- その他の電動装置

これらの電気製品に加えて、システムの電源装置にとって最大の脅威となるのは、雷によるサージまたは停電です。雷が発生しているときは、できるだけシステムおよび周辺機器の電源をオフにし、プラグを電源から抜いてください。システムに電源が入っている状態で停電が発生した場合は、一時的なものであっても、ただちにシステムの電源をオフにし、コンセントから外します。システムの電源を入れておくと、電源が復旧した場合に問題が発生するおそれがあります。同じ場所で電源をオフにしていなかった他のすべての電気製品が、大きな電圧スパイクを起こし、システムに損傷を与える場合があります。

静電破壊の防止

静電気放電（ESD）ストラップは、静電気による機密電子コンポーネントの損傷を防ぐために使用するツールです。リストストラップは、装着者をアースポイントに接続します。これにより、本文の静電気がアースに安全に解消され、処理中に電子コンポーネントが損傷するのを防ぎます。

静電破壊は、モジュールや他の FRU の不適切な扱いにより発生し、モジュールまたは FRU の断続的または完全な故障を引き起こす場合があります。モジュールには、金属製フレームに固定されたプリント基板があります。EMI シールドおよびコネクタは、キャリアの統合コンポーネントです。金属性フレームは、ESD からプリント基板を保護しますが、モジュールを扱うときには必ず、静電気防止用アースストラップを着用してください。静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

- 常に静電気防止用リストまたはアンクルストラップを肌に密着させて着用してください。
- ストラップの装置側を塗装されていないシャーシの面に接続してください。
- コンポーネントを取り付けるときは、イジェクトレバーを使用して、バックプレーンまたはミッドプレーンのバスコネクタに適切に固定します。これらの器具は、プロセッサの脱

落を防ぐだけではなく、システムに適切なアースを提供し、バスコネクタを確実に固定させるために必要です。

- コンポーネントを取り外すときは、イジェクトレバーを使用して、バックプレーンまたはミッドプレーンからバスコネクタを外します。
- フレームを取り扱うときは、ハンドルまたは端の部分だけを持ち、プリント基板またはコネクタには手を触れないでください。
- 取り外したコンポーネントは、基板側を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電気防止用容器に入れます。コンポーネントを工場に返却する場合は、ただちに静電気防止用容器に入れてください。
- プリント基板と衣服が接触しないように注意してください。リストストラップは体内の静電気からコンポーネントを保護するだけです。衣服の静電気によってコンポーネントが損傷することがあります。
- 金属製フレームからプリント基板を取り外さないでください。

衝撃および振動

機器は、GR-63-CORE の「Earthquake, Office, and Transportation Vibration, and Equipment Handling Criteria（地震、事務所、および輸送の振動、および機器の取扱基準）」に準拠しています。

システムのアース接続

シャーシ設置プロセスの一部として、システムアースを取り付ける必要があります。シャーシを設置する際にシステムに十分なアース接続を行う場合、3P AC プラグ（アース付き）を使用するだけでは不十分です。



警告 ステートメント 1046 - 装置の設置または交換

感電のリスクを軽減するため、装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

装置にモジュールがある場合は、提供されたネジで固定してください

適切にアースすることで、建物とその中に設置された装置を低インピーダンスで接続し、シャーシ間の電圧差を低くすることができます。システムアースを取り付けると、感電の危険性を低減あるいは防止でき、過渡電流によって装置が損傷する可能性を大幅に低減できます。またデータが破損する可能性もはるかに小さくなります。

適切かつ完全なシステムアースを使用しない場合、ESD によってコンポーネントが損傷する危険性が高くなります。さらに、システムアースを使用しない場合、大いにデータが破損した

り、システムがロックアップする可能性も高くなり、システムが頻繁にリブートするといった状況が増えたりします。



注意 3P AC プラグ（アース付き）だけを使用してシャーシを設置すると、装置に問題が発生したり、データが破損したりする危険性が、3PACプラグ（アース付き）とシステムアースの両方を使用して適切に設置された場合よりもはるかに高くなります。

以下の表は、一般的なアース接続のガイドラインを示しています。

表 1: アース接続のガイドライン

環境	電磁ノイズのシビラティ（重大度）レベル	推奨されるアース方法
商業用ビルが、落雷の危険性にさらされている。 たとえば、フロリダなどの米国内の一部の地域は、他の地域に比べ落雷の危険性が高い。	大きい	製造業者の推奨事項に厳密に従い、すべての避雷装置を取り付ける必要があります。雷電流を流す導体は、適用可能な推奨事項と建築基準法に従い、電力線およびデータ回線から離しておく必要があります。最善のアース接続を行う必要があります。
商業用ビルが、頻繁に雷雨は発生するが、落雷の危険性の低いエリアにある。	高	最善のアース接続を行う必要があります。
商業用ビルに、情報テクノロジー機器と溶接などの工業設備が混在している。	中～高	最善のアース接続を行う必要があります。
既存の商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。過去に電磁ノイズが原因で設備が故障したことがある。	中程度	最善のアース接続を行う必要があります。可能であればノイズの発生源および原因を特定し、発生源でノイズの発生をできるかぎり低減するか、またはノイズの発生源から影響を受ける機器への連結を減らします。
新しい商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。	低い	可能な限り最善のアース接続を行うべきです。電磁気ノイズによる問題の発生は予想されませんが、新しいビルでは最善のアース接続を行うことが往々にして最も低コストであり、将来のためにも最善の方法です。

環境	電磁ノイズのシビラティ（重大度）レベル	推奨されるアース方法
既存の商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。	低い	可能な限り最善のアース接続を行うべきです。電磁気ノイズによる問題の発生は予想されませんが、最善のアース接続をすることを強く推奨します。



- (注) すべてのケースにおいて、アース接続の方法は、National Electric Code (NEC) の第 250 条に定める要件またはその地域の法令に準拠する必要があります。シャーシからラックアースまたは共通ボンディング網 (CBN) に直接アース接続する場合、6 American Wire Gauge (AWG) アース線を使用することを推奨します。装置ラックも 6 AWG アース線を使用して、CBN に接続する必要があります。



- (注) アースラグは、シャーシに記載されている場所にのみ取り付けする必要があります。



- (注) すべてのモジュールが完全に取り付けられ、非脱落型ネジが完全に締められていることを必ず確認してください。さらに、すべての I/O ケーブルと電源コードが適切に接続されていることを確認してください。これらの方法は、すべての設置時に従う必要がある標準的な設置方法です。



- 注意** カテゴリ 5e、カテゴリ 6、および カテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、静電気を大量に帯びる可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）を適切で安全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。

温度

温度がその定格温度の上限または下限に達すると、システムが減退した効率で動作したり、チップの早期老朽化および障害、機械装置の障害などのさまざまな問題が発生する場合があります。また、極端な温度変化によって、チップがソケットから外れることがあります。

次のガイドラインに従ってください。

- システムが、-5 ~ +40 °C (23 ~ 104 °F) (最大 1,800m (6,000 フィート)) の環境で動作していることを確認します。許容動作温度が 1,800m (6,000 フィート) から 3,000m (10,000 フィート) まで 1 °C/1,000 フィート低下しました。
- また、シャーシに適切な換気があるかどうかを確認します。
- 閉鎖型の壁面ユニット内や布の上にシャーシを設置しないでください。熱がこもる原因となります。
- 特に午後になって直射日光が当たる場所にシャーシを設置しないでください。
- 暖房の吹き出し口などの熱源のそばにシャーシを設置しないようにしてください。
- 高地では、適切な換気が特に重要となります。システムのすべてのスロットおよび開口部、特にシャーシ上のファンのエアフロー孔はふさがないようにします。
- 設置場所のクリーニングを定期的 to 実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- システムが異常な低温にさらされた場合、電源を入れる前に、0 °C (32 °F) 以上の周囲温度で、2 時間のウォーム アップ期間をおきます。

これらのガイドラインに従わないと、シャーシ内部のコンポーネントに損傷を与えるおそれがあります。

電力要件

スイッチシャーシに取り付ける電源は、すべて AC 入力、すべて DC 入力、または両方の組み合わせにすることができます。スイッチの設置準備を行う際は、次の要件に従ってください。

- 複数の電源装置を使用するシステムの場合、各電源装置をそれぞれ別の入力電源に接続してください。別の電源に接続しないと、外部配線に不具合があったり、遮断器が落ちたりした場合、システム全体の電力が失われることになります。
- 入力電源が失われないように、各電源回路上の合計最大負荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内であることを確認してください。
- 電源障害に備えて拠点で無停電電源装置 (UPS) を使用することもできます。ただし、鉄共振技術を採用している一部の UPS モデルは、力率補正 (PFC) を使用するスイッチ電源装置と併用すると不安定になる可能性があります。その結果として、スイッチへの出力電圧波形が歪み、システムの電圧が低下する場合があります。

ケーブル配線の要件

オーバーヘッドケーブルトレイまたはサブフロアケーブルトレイに電源コードとデータケーブルを一緒に配線する場合には、次の注意事項に留意してください。



注意 電源コード配線と他の潜在的なノイズ発生源は、シスコ機器で終端する LAN ケーブル配線からできるだけ離して設置することを強く推奨します。このタイプの長い並行ケーブルが存在し、1メートル（3.3フィート）以上離して設置できない場合は、干渉を避けるために、これらの潜在的なノイズ発生源をアース付きの金属製コンジットの中に入れて、潜在的なノイズ発生源をシールドすることを推奨します。

カテゴリ 5e およびカテゴリ 6 のイーサネットケーブルを使用する場合は、次の点に注意してください。



注意 カテゴリ 5e、カテゴリ 6、およびカテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、静電気を大量に帯びる可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）を適切で安全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。

設置環境チェックリスト

次の表は、スイッチの設置前に実行する必要がある設置環境アクティビティを示しています。各作業の完了を確認して、スイッチを適切に設置してください。

表 2: 設置環境チェックリスト

作業番号	アクティブな状態	確認者	時刻	日付
1	設置場所の確認 • 広さおよびレイアウト • 床の表面仕上げ • 衝撃および振動 • 照明 • メンテナンス作業の容易さ			
2	環境の確認 • 周囲温度 • 湿度 • 高度 • 空気の汚染 • エアフロー			

作業番号	アクティブな状態	確認者	時刻	日付
3	電源の確認 • 入力電源のタイプ • 電源コンセント（電源装置の種類によって異なります）¹ • 電源コンセントと機器の距離。 • 冗長電源モジュール用の専用（個別）回路。 • 電源障害用の UPS²			
4	アースの確認 • 遮断器の容量 • CO アース（AC 電源システム）			
5	ケーブルおよびインターフェイス機器の確認 • ケーブル タイプ • コネクタ タイプ • ケーブルの距離制限 • インターフェイス機器（トランシーバ） • ケーブルのバンドリングのサイズ			
6	EMI の確認 • 信号の距離制限 • 設置場所の配線 • RFI レベル			

¹ シャーシに搭載されている各電源装置に専用の AC 電源回路が割り当てられていることを確認します。

² 必要な出力を決定する際、選定基準として電源の VA 定格を参照してください。電源装置の kVA 定格値は、技術仕様のセクションにある電源ごとに示されています。

ラックに設置する場合の注意事項

ラックの仕様

Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチは、EIA-310-D の仕様を満たす標準の 19 インチまたは 23 インチ装置ラックに設置するように設計されています。Network Equipment Building Systems (NEBS) 準拠の設置では、19 インチラックマウントのみを使用できます。シャーシを取り付ける前に、装置ラックがすべての要件およびガイドラインを満たしているかどうかを確認してください。

取付場所のガイドライン

Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチは前面に取り付ける必要があります。

したがって、2 ポストラックまたは 4 ポストラックのいずれかにシャーシを設置できます。

幅と奥行の要件

巻尺を使用して、ラック内部の寸法を確認します。

- 左前面および右前面の支柱の内側どうしの距離を測定します。シャーシの幅は 17.4 インチ (44.20 cm) で、支柱間にぴったりと収まる必要があります。
- 前面支柱の外側から背面の取り付け板の外側までのラックの深さを測定します。シャーシの奥行は、26.1 インチ (66.29 cm) です。

高さの要件

シャーシを挿入するのに、ラックの高さには十分なスペースが必要です。シャーシの高さの計測にはラックマウント単位 (RU または単に U) も使用されます。1 RU つまり 1 U は 44.45 mm (1.75 インチ) です。標準的なサーバー ラックの高さは 42 RU または 42 U です。

Cisco C9610 スイッチのシャーシの高さは 18 RU、奥行は 26.1 インチです。

一般的なガイドライン



注意 装置ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキなどでラックが固定されていることを確認してください。



警告 ステートメント 1006 - ラックへの設置と保守に関するシャーシ警告

ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐため、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。次の注意事項に従ってください。

- ラックにこの装置を一基のみ設置する場合は、ラックの一番下方に設置します。
- ラックに別の装置がすでに設置されている場合は、最も重量のある装置を一番下にして、重い順に下から上へ設置します。
- ラックに安定器具が付属している場合は、その安定器具を取り付けてから、装置をラックに設置するか、またはラック内の装置の保守作業を行ってください。



- (注) スイッチシャーシ内の適切な空気の循環を維持するため、壁とシャーシと電源装置の吸気口の間、または壁とシャーシと電源装置の排気口の間に、最小 15 cm (6 インチ) の間隔を確保することをお勧めします。スイッチシャーシを隣接するラックに設置する場合、シャーシの空気取り入れ口ともう 1 台のシャーシの熱排気口との間に 30.5 cm (12 インチ) 以上の隙間を設ける必要があります。シャーシ間に適切なスペースが確保されていない場合、スイッチシャーシ内に他のスイッチシャーシからの排気を取り込まれて過熱し、障害が発生する可能性があります。

標準およびオプションアクセサリキットの内容

このセクションでは、Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチに付属している標準アクセサリキットと、個別に注文可能なオプションのアクセサリキットについて説明します。

標準アクセサリキットの内容

標準アクセサリキットには、注文したスイッチと設置に必要なその他のコンポーネントが入っています。



- (注) これらのものがあることを確認します。欠品または損傷品が見つかった場合は、製品の購入代理店まで問い合わせてください。

スイッチ モデル	アクセサリ キット製品番号
Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチ	C9610-19-KIT-4= Cisco C9610 シリーズ 10 スロット シャーシ 4 ポスト 19 インチラックマウントキット

Cisco C9610 シリーズ スイッチには、次の品目を含む標準アクセサリキットが同梱されます。

表 3: 標準アクセサリキット (C9610-19-KIT-4=)

項目	数量
10-32 X 0.75 インチ M プラス ネジ	50
12-24 X 0.75 インチ M プラス ネジ	50
調整可能なラックサポート	2
シャーシ リアマウントブラケット シャーシをラック筐体に固定するための金属 シャーシ L 字金具。	2
ドキュメント、ポインタカード cisco.com の関連するドキュメントへの参照を 提供します	1
背面ラックマウントブラケット ラックの背面にある金属製ブラケット。	2
M4 X 8 mm プラスなベネジ	6
M6 X 19 mm プラスなベネジ	50

オプションアクセサリキットの内容

C9610-ACC-KIT はオプションのアクセサリキットです。シャーシ固有の製品番号を使用して、別途注文する必要があります。

スイッチ モデル	アクセサリ キット製品番号
Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチ	C9610-ACC-KIT Cisco C9610 アクセサリキット

次の表に、Cisco C9610 アクセサリキットの内容を示します。

表 4: アクセサリキットの内容

品目と説明	数量
DB9F/RJ45F アダプタ	1
ドキュメント、ポインタカード cisco.com の関連するドキュメントへの参照を提供します	1
プラスチック製ケーブル管理ガイド	4
M3 × 6 mm なベネジ	4
M6 × 19 mm なベネジ	20
ブラケット シャーシ上にケーブル管理を取り付けるための組み立てられた金属製ラックブラケット。	2

23 インチラックマウントキットの内容

23 インチラックマウントキット (C9610-23-KIT-2=) は標準アクセサリキットに含まれていません。シャーシ固有の製品番号を使用して、別途注文する必要があります。

スイッチ モデル	アクセサリ キット製品番号
Cisco C9610 シリーズ スマートスイッチ	C9610-23-KIT-2= Cisco C9610 アクセサリキット

23 インチラックマウントキットには次の品目が同梱されます。

表 5: 23 インチラックマウントキットの内容

項目	数量
10-32 X 3/4 インチのバイндаヘッドネジ	50
12-24 X 3/4 インチのバイндаヘッドネジ	50
2 ポストラックサポートの左側 シャーシをラック筐体に固定するための金属シャーシの左側の金具。	1
2 ポストラックサポートの右側 シャーシをラック筐体に固定するための金属シャーシの右側の金具。	1

項目	数量
ドキュメント、ポインタカード cisco.com の関連するドキュメントへの参照を提供します	1
M4 X 6 mm プラスネジ	26
M4 X 8 mm プラスネジ	16
M6 X 19 mm プラスなべネジ	50
ラックブラケット シャーシの重量を支えるための金属ラックブラケット。	2

スイッチを開梱する

輸送用コンテナの内容を確認します。

手順

- ステップ 1** アクセサリキットの内容を確認します。ネットワークインターフェースケーブル、トランシーバ、または特殊コネクタなどの注文したオプションの機器を含む、リスト内の機器がすべて整っていることを確認します。
- ステップ 2** 各スロットのモジュールを確認します。構成が梱包リストと一致しているか、指定したインターフェイスがすべて組み込まれているかどうかを確認します。
- ステップ 3** 梱包用の箱を保管します。

ヒント

スイッチを取り出したあと、梱包用の箱は廃棄しないでください。梱包用の箱は平らにしてパレットとともに保管してください。スイッチを移動したり輸送したりする場合に、この箱が必要になります。

■ スイッチを開梱する

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。